
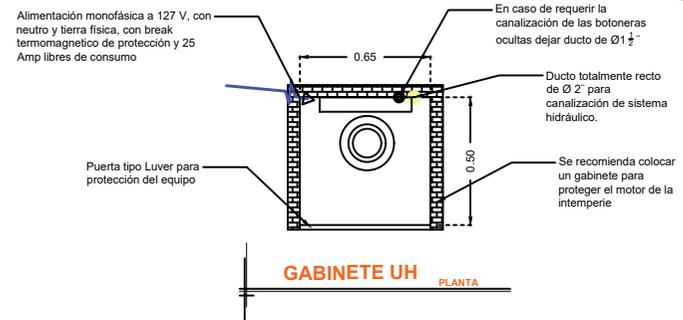


**DESCRIPCIÓN**

**W1-** ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

- BOTONERAS SOBREPUESTAS
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- GENERADOR
- COMPONENTES DE CREW

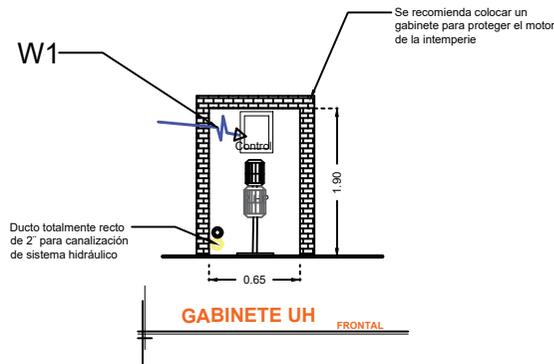

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



NOTA:

**BOTONERAS SOBREPUESTAS**

-EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LA BOTONERAS, PERO QUEDARA SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A. DE C.V.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **13838**

NOMBRE: **Arq. Mario Glz. Ing. Victor R.**

TIPO: **COMPLETA**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Calle Tiro de la Esperanza s/n Ciudad Administrativa Zacatecas Zac.**

ELEVACION: **4.60 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

TUBERÍA: **GRUESA**

**ELECTROHIDRAULICO**

**ZAC-003-L**  
ELEVADOR 3