


DESCRIPCIÓN

W1 - ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

- BOTONERAS SOBREPUESTAS
- PANEL DE SEGURIDAD
- BRAILLE
- GENERADOR
- COMPONENTES DE CREW

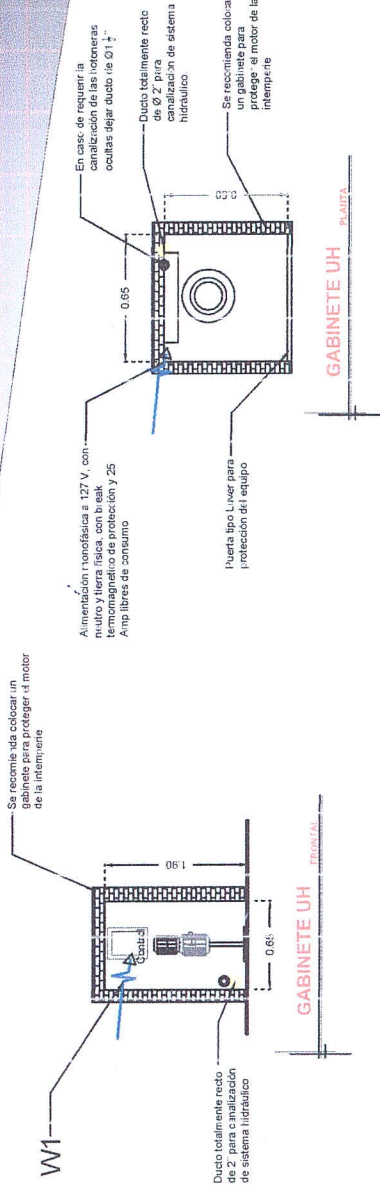

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERES DE CONSUMO	18.0000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISC 68

UNIDAD HIDRÁULICA




CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A. DE C.V.
Bvd. Tultitlán Oriente 10-F, Col. Barrio Santiaguillo
54900, Tultitlán Edo. de México
Tel. 5888-1976 E-mail: infocopsa@coppsa.com.mx

NOTA:

BOTONERAS SOBREPUESTAS

- EN CASO DE QUE LO REQUIERA, TECNORAMPA PODRÁ REALIZAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS, PERO QUEDARÁ SOBREPUESTAS AL IGUAL QUE LAS BOTONERAS (PREVIA NOTIFICACIÓN DE QUE SE TENDRÁ QUE HACER).

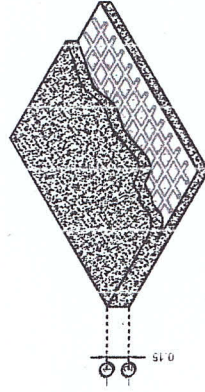

ARMADO DE FIRME PARA UNIDAD HIDRÁULICA

RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE S.A. DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **13838**

UBICACIÓN: **Calle Tito de la Esperanza s/n Ciudad Administrativa Zacatecas Zac.**

ELEVADOR: **DISCAPACITADOS**

TIPO: **COMPLETA**

ELEVACION: **4.60 MTS**

No. DE NIVELES: **2**

LEVANTAMIENTO: **Arq. Salvador Silva S.**

CARGA: **500 KG**

UH: **2 HP**

TUBERIA: **GRUESA**

FIRMA:

ELECTROHIDRÁULICO

ZAC-003-L

ELEVADOR 3