


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



DIF UNIDAD CTM, CIRCUITO SAN PABLO,
COL. SAN PABLO CTM
C.P. 54985, MUNICIPIO SANTIAGO
TEYAHUALCO TULTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO.

Responsable de Obra:
Ing. Servando 0445569130427

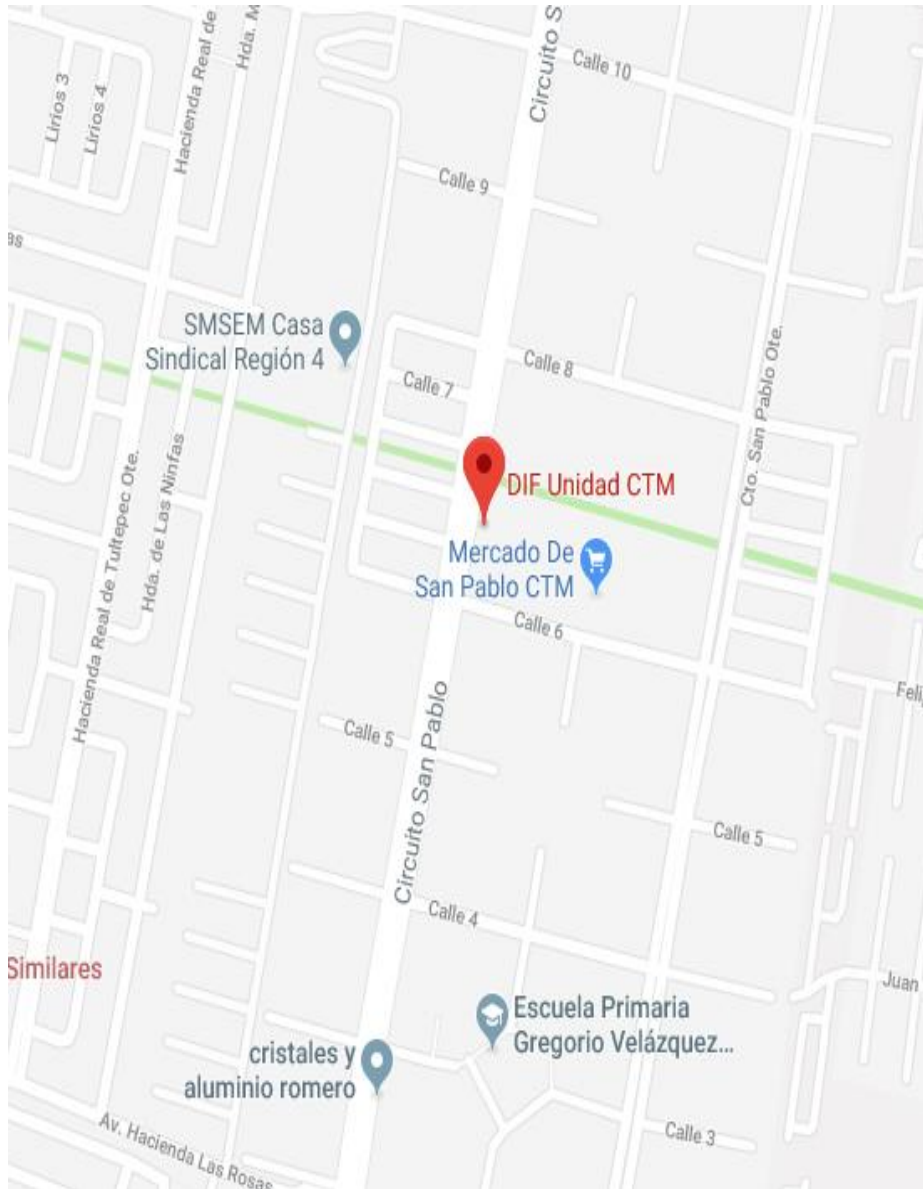


PLANTA BAJA

Anclaje para mecanismo.

Foso.

Preparación de tubería.

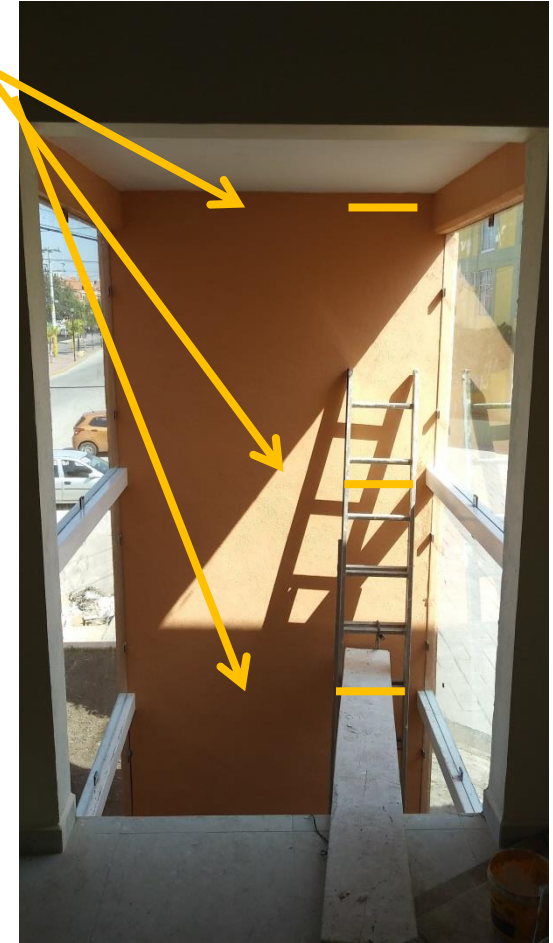

PLANTA ALTA

Ubicación de
Unidad Control
eléctrico.

Barreno para
tubería
hidráulica y
eléctrica.

Ubicación de
Unidad Hidráulica.



Centro de Carga
para Elevador.

Registro de
botoneras.

GABINETE AL EXTERIOR Y EN EL MURO POSTERIOR
DEL MECANISMO.