

TecnoRampa
SINERGIAS EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS - MEDIA

CARGA: 500 KG

RECORRIDO: 3.00M

ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA S.

RAZON SOCIAL: LYDIA GOMEZ HERRERA

NO. DE CLIENTE: 26366-18065

FECHA: 25/10/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: DESARMADO

COLUMNAS: EN DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: NEGRO TR

ACABADOS: CRISTAL CLARO - ESMERILADO

TIPO DE ALIMENTACION




MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA

COMPLEMENTOS

- IMSS, INE, COVID.
- PANEL DE SEGURIDAD.
- ELECTROIMANES EN PUERTAS EXTERIORES DEL CLIENTE.
- GENERADOR.
- BOTONERAS EMPOTRADAS.
- DISTANCIA ENTRE EL ELEVADOR Y U.H. 5.00M

A handwritten signature in red ink, appearing to be 'Lydia Gomez Herrera', written over a horizontal line.

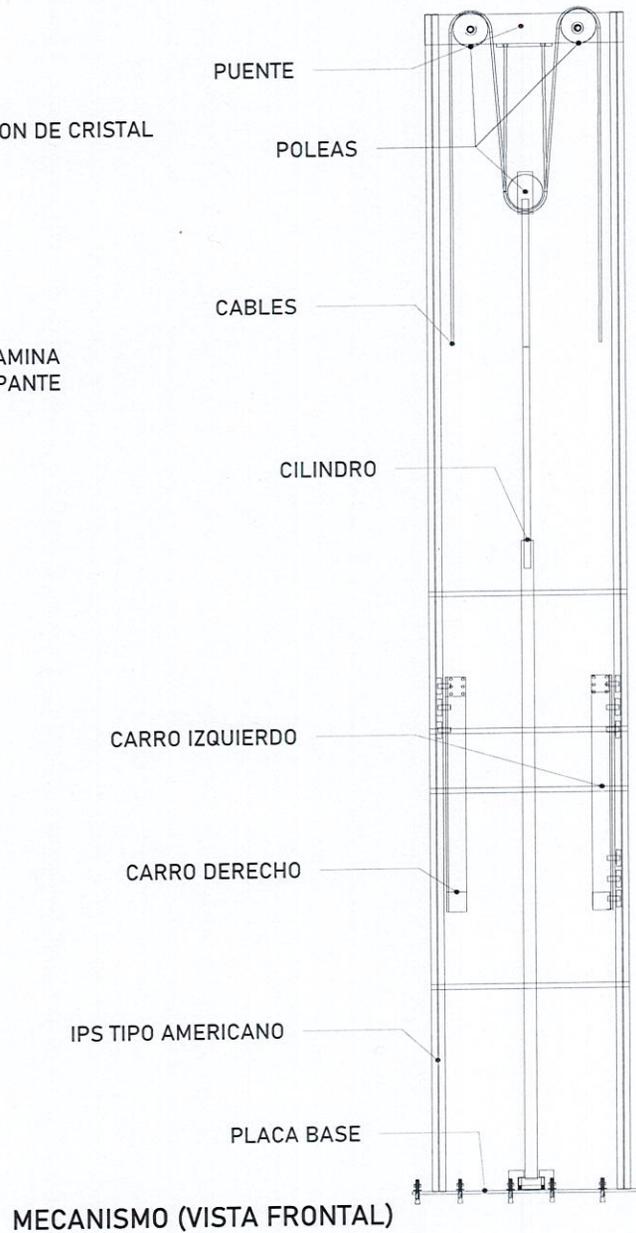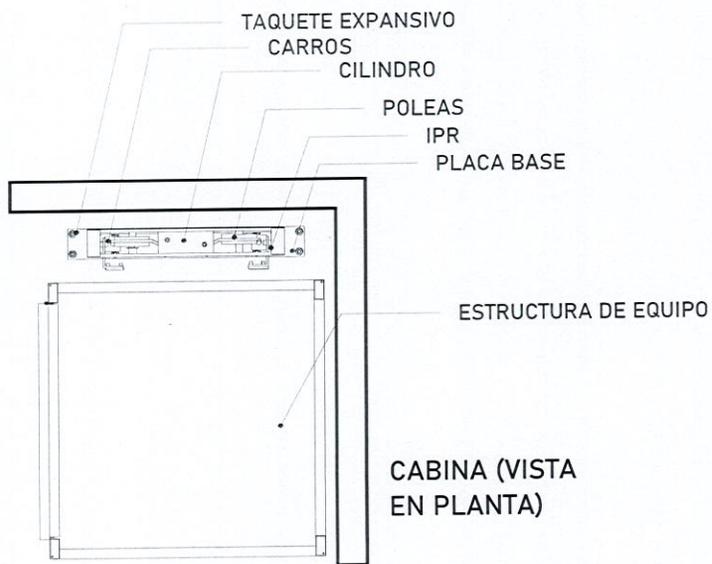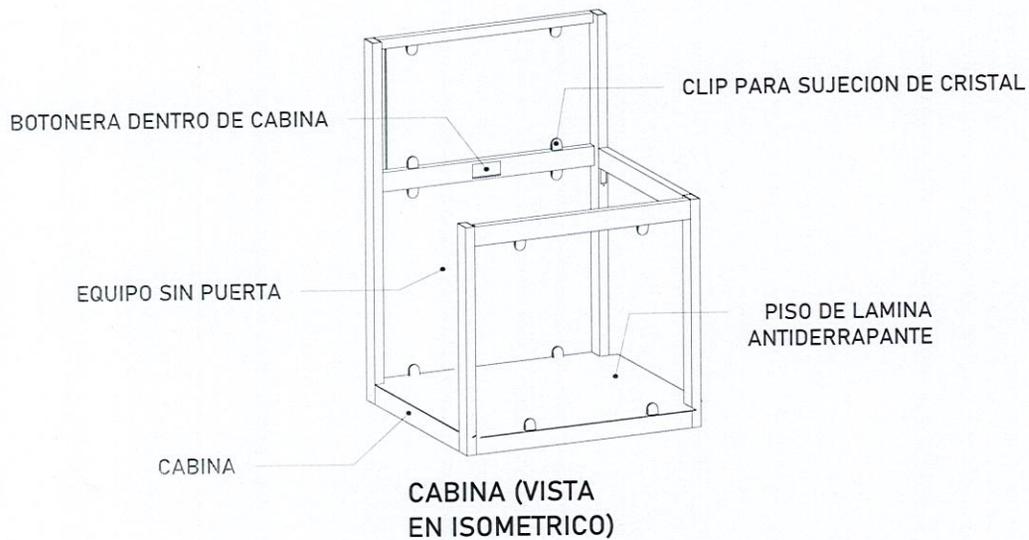

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	DESCRIPCION	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**


RAZÓN SOCIAL: **LYDIA GOMEZ HERRERA**

VENDEDOR: **ING. SALVADOR SALVA**

FECHA: **15/05/2010**

PLANO: **PLANO DE DISEÑO MECANICO**




DESCRIPCION DE PARTES: **A-1**

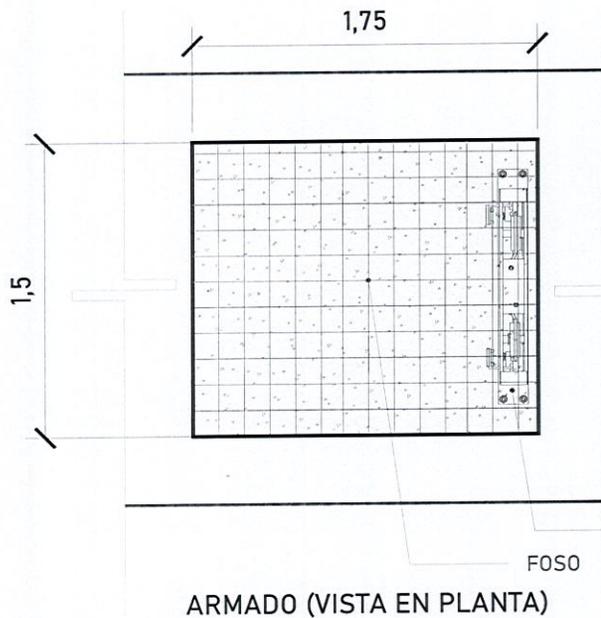


Firme de concreto con una resistencia de $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$.
Malla electrosoldada de 6.6.10.10 después de los 10cm

ALTURA DE COLUMNAS

Foso	0.20m
Recorrido	3.00m
Sobre paso	1.80m
Total	5.00m

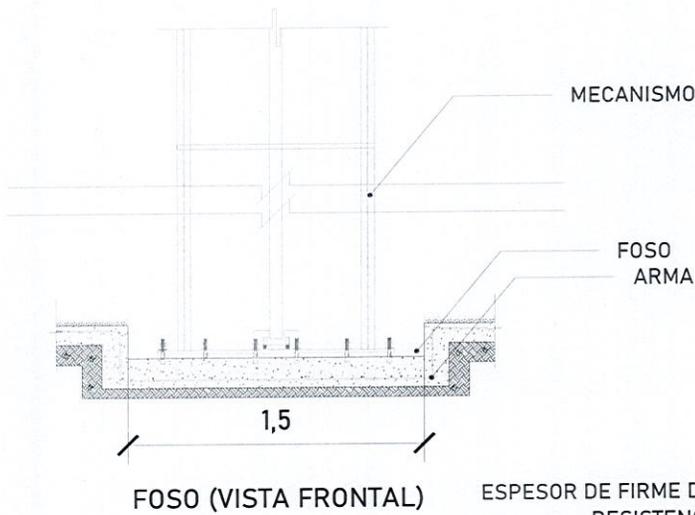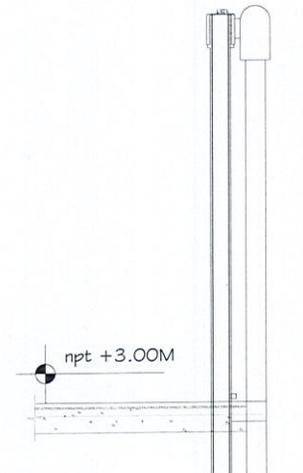

Las dimensiones del área para el elevador en este caso de 1.50m x 1.75m deberá de ser el mismo en todas las estaciones que tenga el sitio.

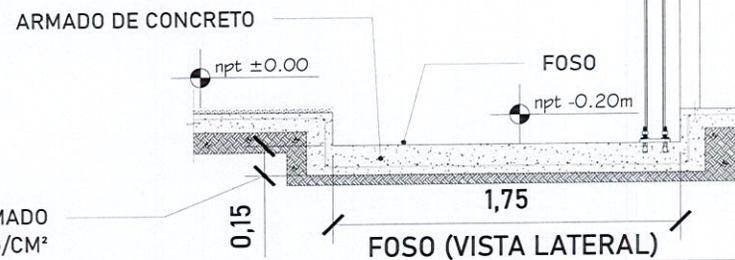

ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA DE $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	DESCRIPCION	FECHA

EMPRESA **Tecnogampa**


RAZON SOCIAL: LYDIA GOMEZ HERRERA

VOBO: INGENIERO ARQUITECTO DISEÑADOR TECNICO

VENDEDOR: ANIL SALVADOR SILVA

FECHA: 14/09/2012


PLANO: HUECO PARA EL ELEVADOR A-2

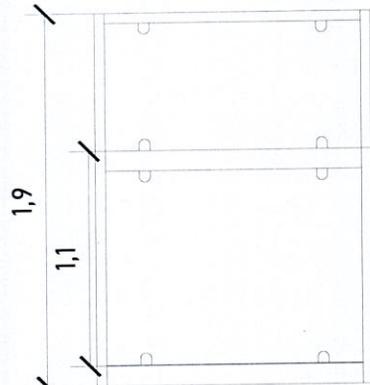

CABINA (VISTA EN FRONTAL)


ALTURAS DEL EQUIPO:

ALTURA CABINA	1.90 M
ALTURA INT. DE EQUIPO	1.10 M

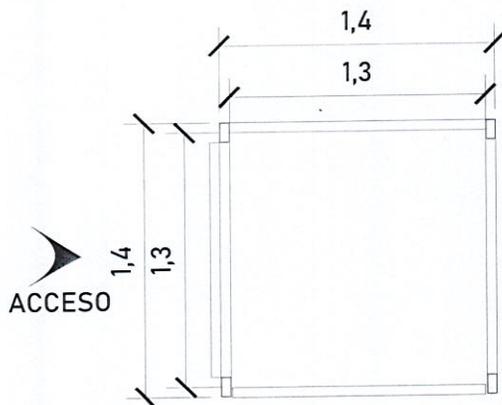

CABINA (VISTA EN PLANTA)


Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

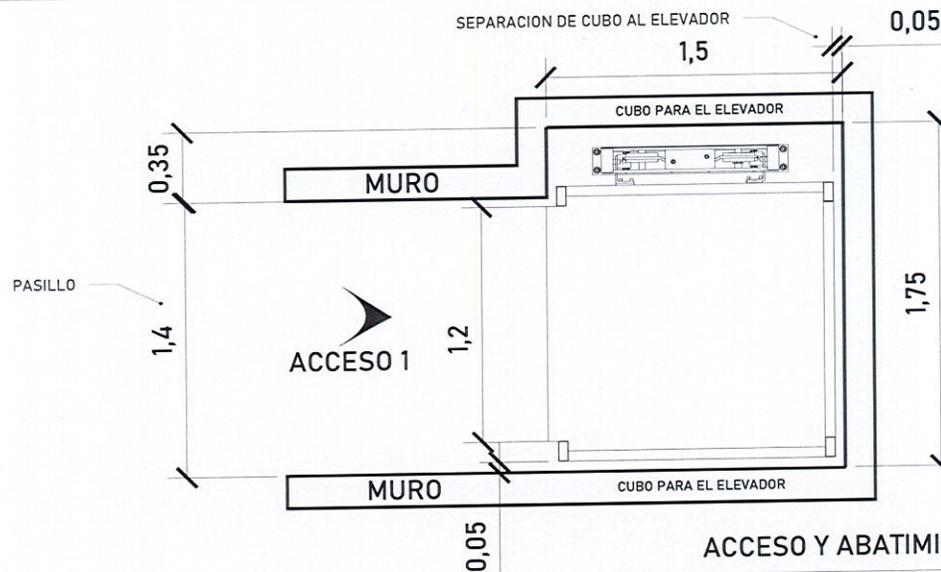

ACCESO Y ABATIMIENTO

DIMENSIONES DE ACCESO


DIMENSIÓN DE ACCESO LIBRE	1.20 M
---------------------------	--------

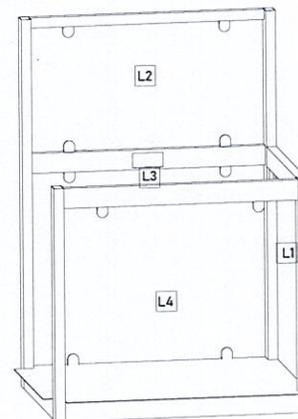

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1	CRISTAL CLARO
L2	CRISTAL ESMERILADO
L3	CRISTAL ESMERILADO
L4	CRISTAL CLARO




UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:		
NO.	DESCRIPCION	FECHA


EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZON SOCIAL: **LYDIA GOMEZ HERRERA**
 VENDEDOR: **ARG. SALVADOR SILVA**
 PROYECTO: **EL ELEVADOR DE LA ESTACION DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-QUERETARO**
 PLANO: **DIMENSIONES DE EQUIPO** CLAVE: **A-3**

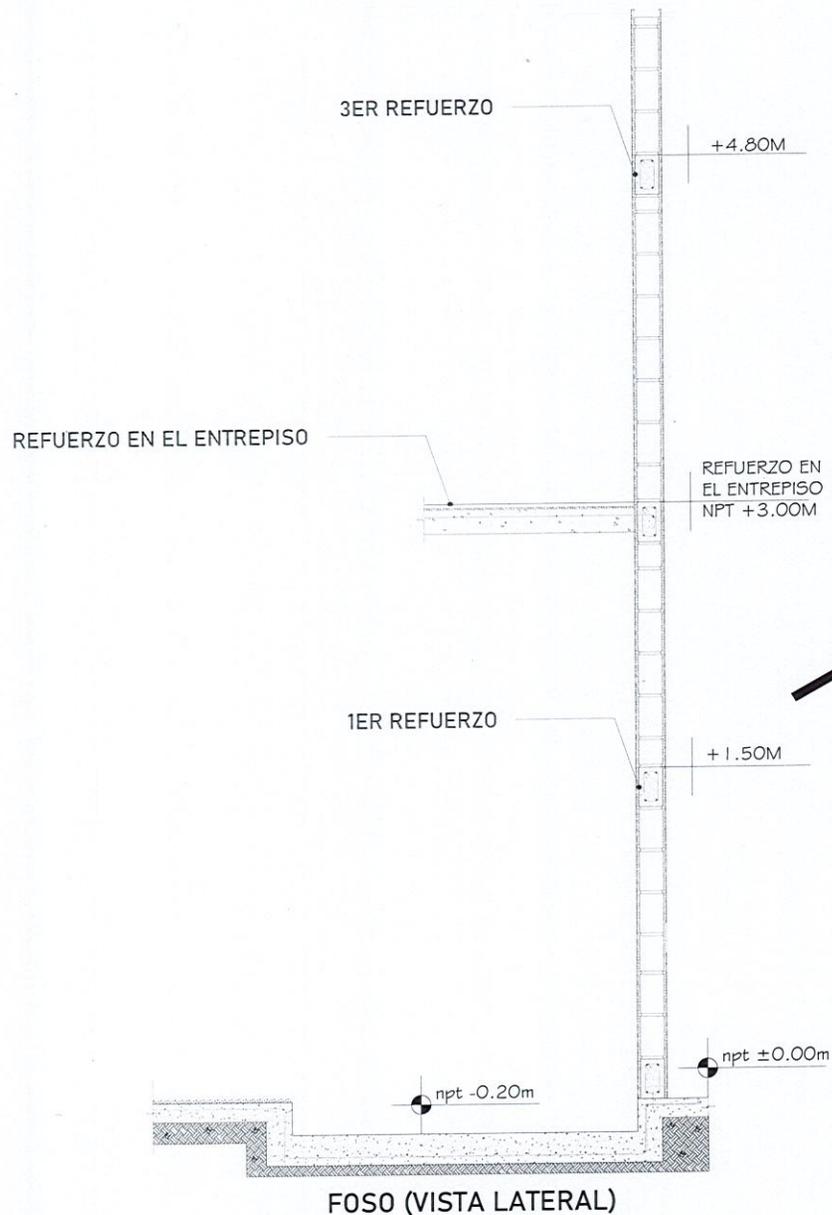

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ($f'c=250 \text{ kg/cm}^2$) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

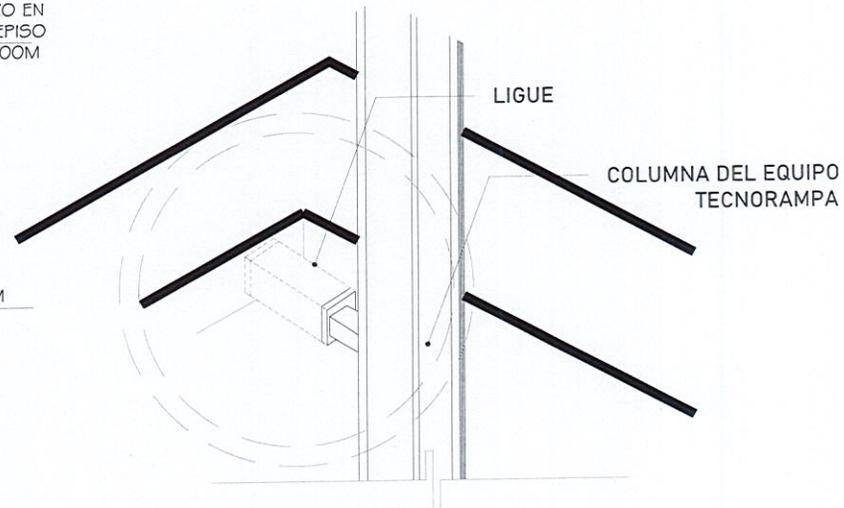

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro




NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA


EMPRESA: **Tecnorampa**
 RAZON SOCIAL: **LYDIA GOMEZ HERRERA**
 VENDEDOR: **ING. SALVADOR SILVA**
 TITULO: **PROYECTO DE ELEVADOR**
 PLANO: **ANCLAJE DEL ELEVADOR** ESCALA: **A-4**

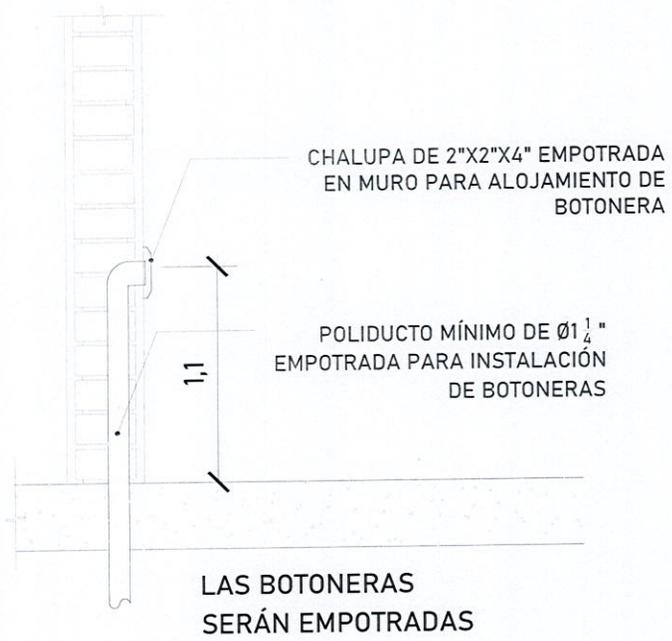

Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de Ø1 1/4" por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Tecnorampa. Esta canalización rematan a la caja de control eléctrico (espacio designado para el motor del elevador)

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

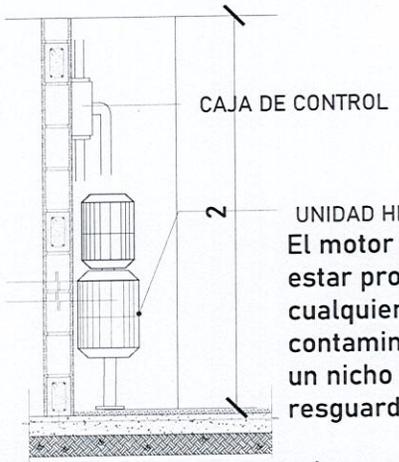

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.00mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA


EMPRESA: **Tecnorampa**

RAZÓN SOCIAL: **LYDIA GOMEZ HERRERA**

VENDEDOR: **ARTO. SALVADOR SILVA**


FECHA: **08/11/2018** TEL. VENDEDOR: **521 510 50 00 00**

PLANO: **ALIMENTACIÓN Y BOTONERAS** CLAVE: **A-5**

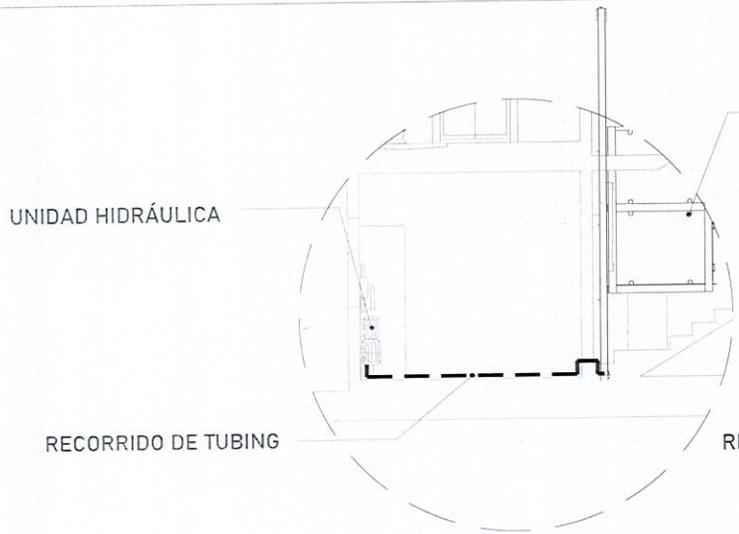


EQUIPO TECNORAMPA

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

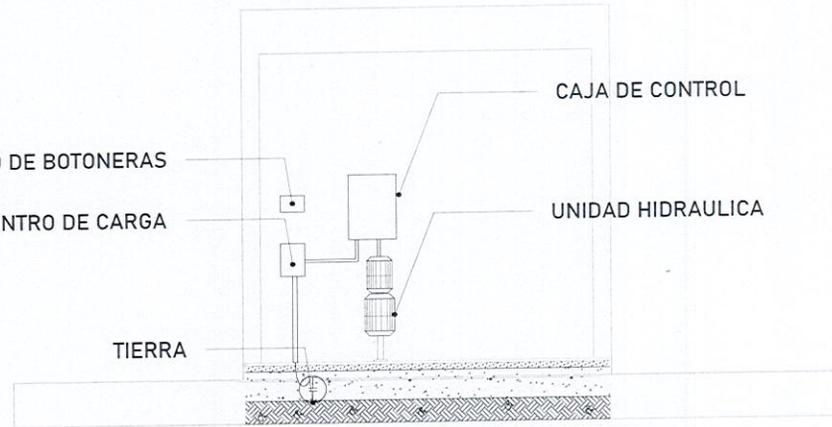


La imagen es solamente ilustrativa.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

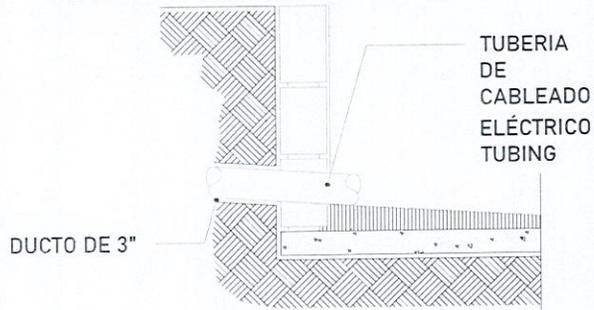

CONCRETO F'C=250 KG/CM²

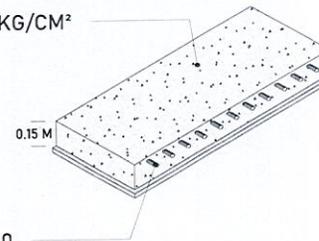

MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de $\frac{3}{4}$ " de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.

CODIGO DE LOCALIZACIÓN



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCION	FECHA

EMPRESA: **TecnoRampa**
 RAZON SOCIAL: LYDIA GOMEZ HERRERA
 VOTO: VENDEDOR: ANIL SALVADOR SILVA
 FECHA: 12/05/2010
 PLANO: DUCTO Y UNIDAD HIDRÁULICA A-6

PUERTA EXTERIOR

El elevador no cuenta con una puerta.
Por tal situación se recomienda la colocación de una protección en cada una de las estaciones.

Tomar en cuenta que se tendrá que respetar las dimensiones de la puerta del elevador.

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 500kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
 - a) No encharcamientos
 - b) No objetos ni materiales dentro
 - c) Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para el acceso del equipo al lugar de su instalación



UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro



NOTAS GENERALES

Tabla de Modificaciones:

NO.	DESCRIPCION	FECHA

EMPRESA: **Tecnorampa**
RAZON SOCIAL: **LYDIA GOMEZ HERRERA**
VENDIDOR: **JOS. SALVADOR SILVA**
FECHA: **10/03/2010** CANTIDAD: **1** UNIDAD: **UNIDAD**
PLANO: **COMPLEMENTOS** CANTIDAD: **A-7**