



DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO

W2 EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"


W3 SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

- BOTONERA EMPOTRADA
- PANEL DE SEGURIDAD
- PUERTA CENTRADA A VANO
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRAULICA 2.00M

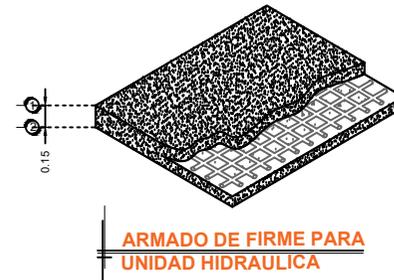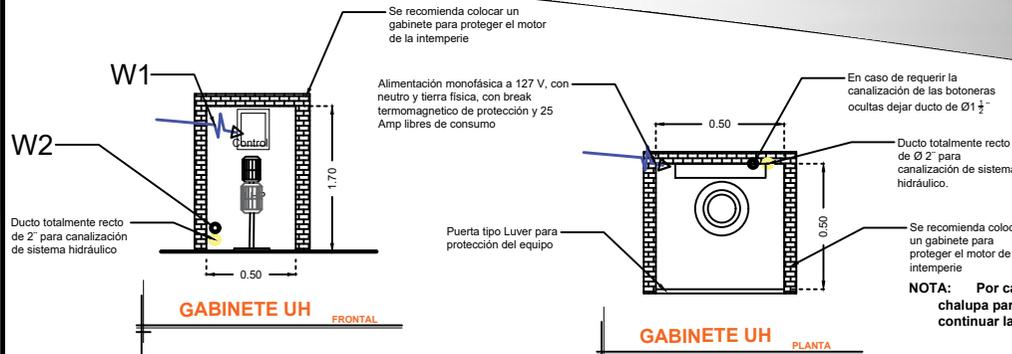

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA

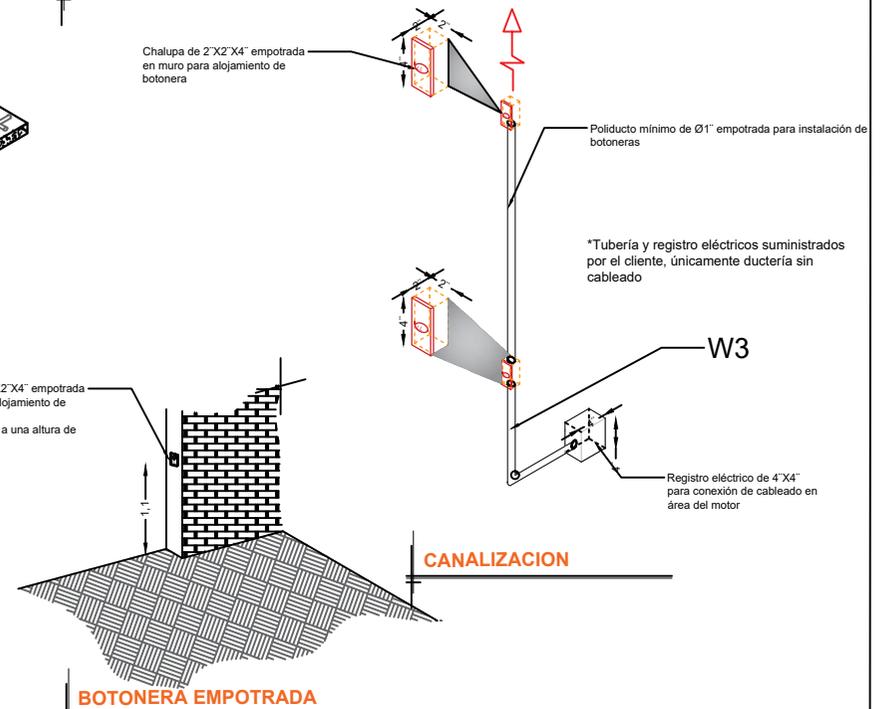

RAZON SOCIAL: **VICTOR MENDOZA**

N. DE CLIENTE:

NOMBRE:
Arq. Victor Mendoza

UBICACIÓN: **Río Nilo 57 Col. Cuauhtemoc CDMX**

ELEVADOR : **DISCAPACITADOS**

TIPO: **MEDIA**

ELEVACION: **3.30 MTS**

LEVANTAMIENTO:
Alejandro Garibay

CARGA: **400 KG** UH: **2 HP**

TUBERÍA: **DELGADA**

FIRMA:

ELECTROHIDRAULICO

CDMX-003-L