




DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN X 25 AMP EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR


W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE EMPOTRADAS.


- BOTONERAS EMPOTRADAS
- DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M

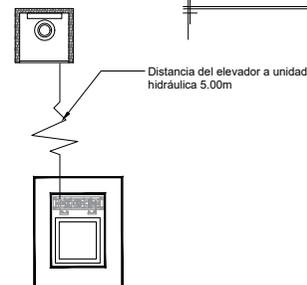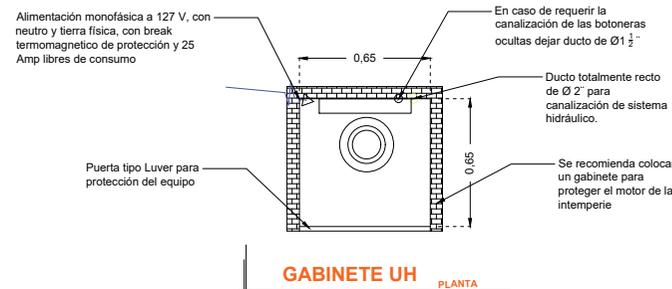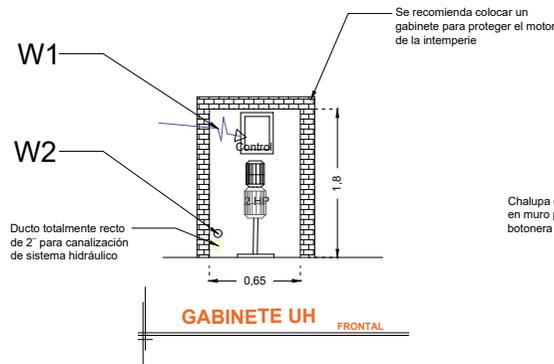

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de colocar una chalupa para alojar el botón de llamado y debería de continuar la tubería hasta esta.

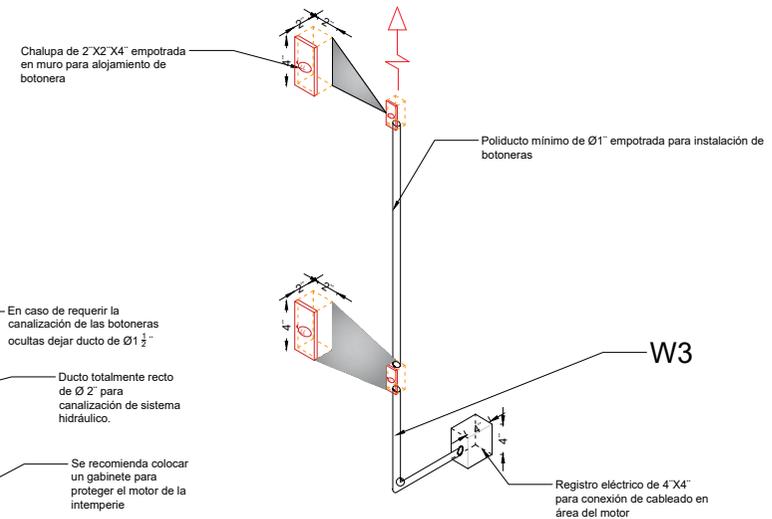

*Tubería y registro eléctricos suministrados por el cliente, únicamente ductería sin cableado

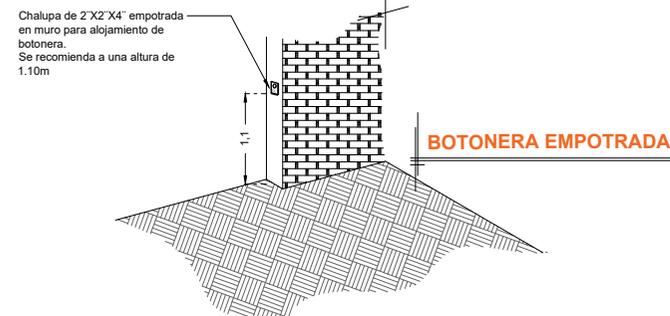

RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA 1 A 1 S.A DE C.V.**

ELEVADOR : **CARGA**

LEVANTAMIENTO:
Ing. Luis Arteaga

FIRMA:

N. DE CLIENTE: **14279**

NOMBRE: **Ing. Alonso Galicia P.**

TIPO: **MONTAPLATOS**

CARGA: **500 KG** UH: **2 HP**

UBICACIÓN: **Carretera El Pueblito- Huimilpan Fraccionamiento El Condado, Corregidora, Queretaro**

ELEVACION: **5.58 MTS** No. DE NIVELES: **3**

TUBERÍA: **DELGADA**

ELECTROHIDRAULICO

QRO-003-L