

**TecnoRampa**  
 DIRECCION: AUTOPISTA  
 MEXICO-QUERETARO KM  
 175+494 COLONIA EL SAUZ  
 BAJO  
 TEL: 01 427 272 40 41



DESCRIPCION DEL EQUIPO:  
 ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA  
 ESTACIONES: 2  
 CARGA 3500 KG  
 RECORRIDO ~~4.47~~ 4.47  
 U.H.: 10 HP

VENDEDOR: ARG. SALVADOR SILVA S.  
 RAZON SOCIAL: PREMIER AUTOCONTRY/  
 PREMIER DE ASIA  
 NO. DE CLIENTE: 27390-19417/19617  
 FECHA: 06/07/2022  
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

TIPO DE ALIMENTACION TRIFASICA 220 VAC TUBERIA - BOTONERA: CANALIZADA POR TECHORAMPA	CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO CABINA: <i>sin</i> COLUMNAS: <i>completas</i>
COMPLEMENTOS <i>Generador llevar PTK Para anillos 3 anillos</i>	DIMENSIONES DE VANO: COLOR DEL EQUIPO PLATAFORMA: <i>60x5</i> COLUMNAS: <i>negro</i>

*[Handwritten signature]*



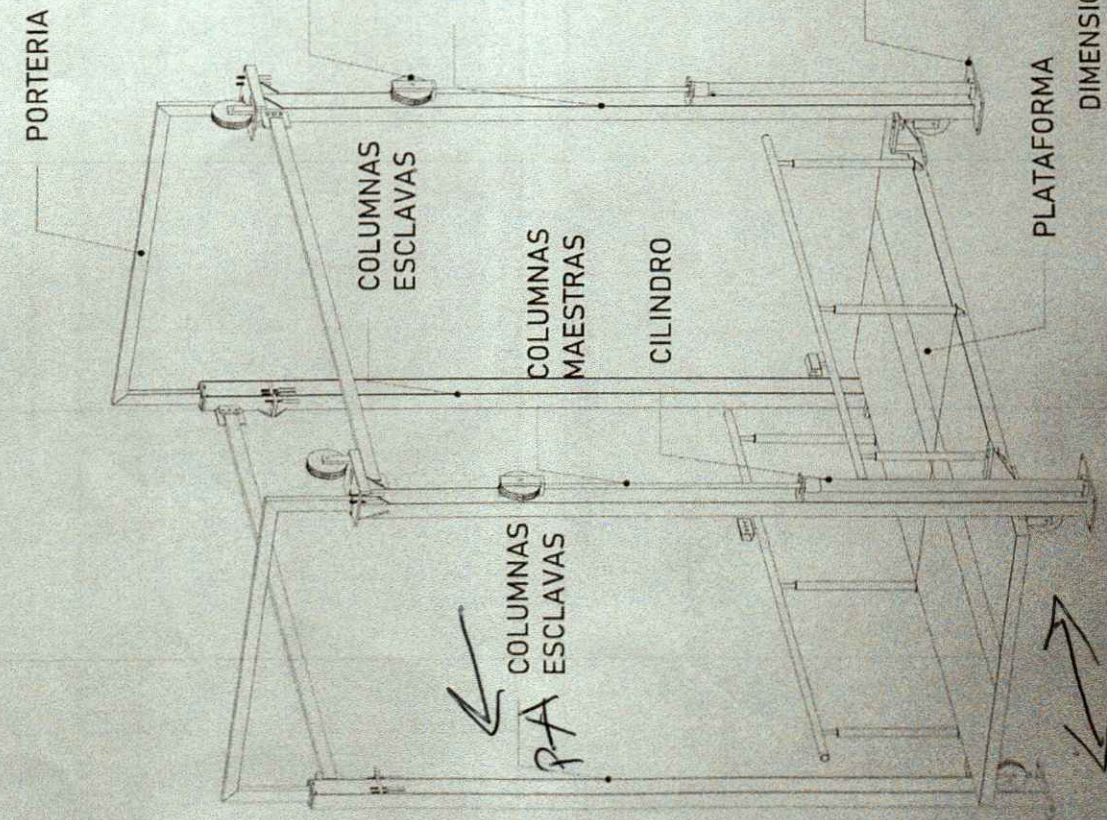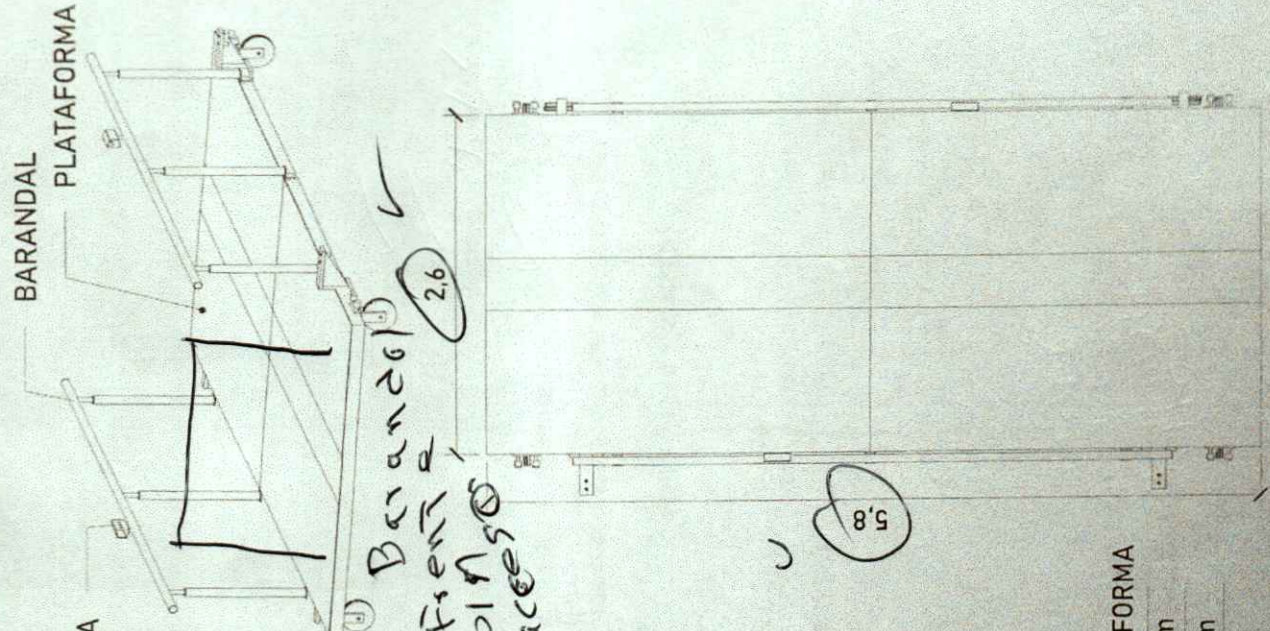

DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

Largo	5.80m
Ancho	2.60m

260110TMA

Handwritten signature




3500 kg 10 # 7 R = 447

6V

PD PA

ACCESO 1

3.3

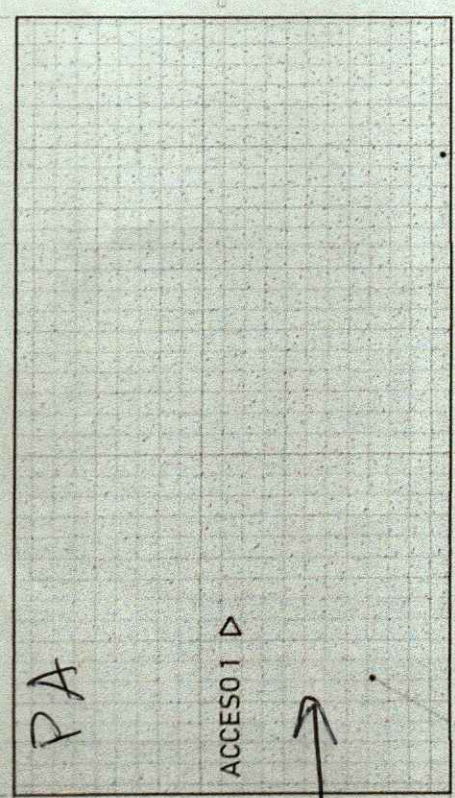

FOSO

ARMADO (VISTA EN PLANTA)

MECANISMO

FOSO (VISTA FRONTAL)

3.3

COLUMNAS CILINDRO  
ARMADO DE CONCRETO


MECANISMO

FOSO

16011071 no

TABLA DE ACCESOS  
Acceso 1 PB - NI

Total 2

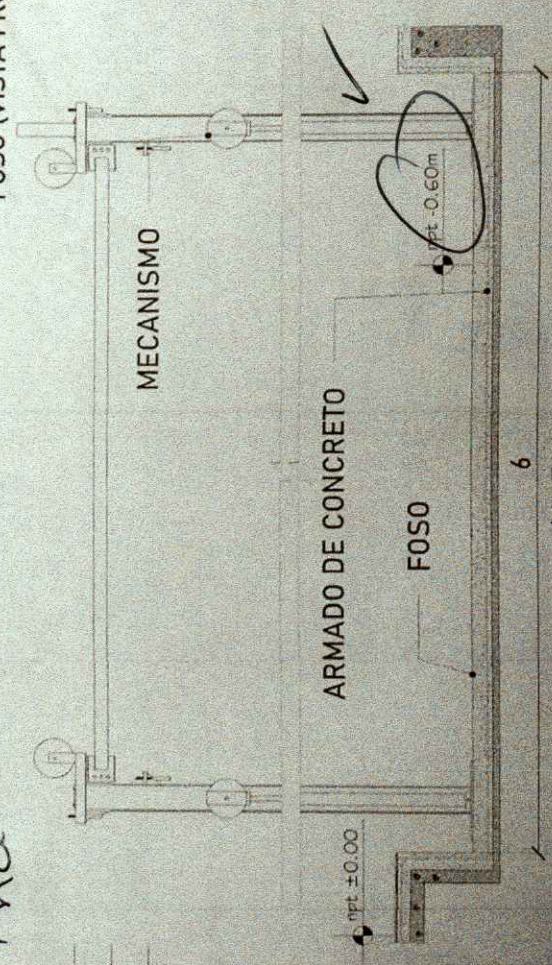

Carretera Federal México-Querétaro

NOTAS GENERALES

Escuela Superior de Ingeniería

PROYECTO PARA EL ESTUDIO A-2

Handwritten signature




Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debiera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto ( $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$ ) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.


COLUMNA DEL EQUIPO TECNORAMPA

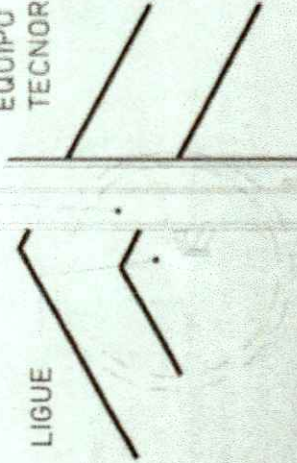

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestas por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.60m
Recorrido	4.00m
Sobre paso	1.80m
Total	6.40m

PORTERÍA

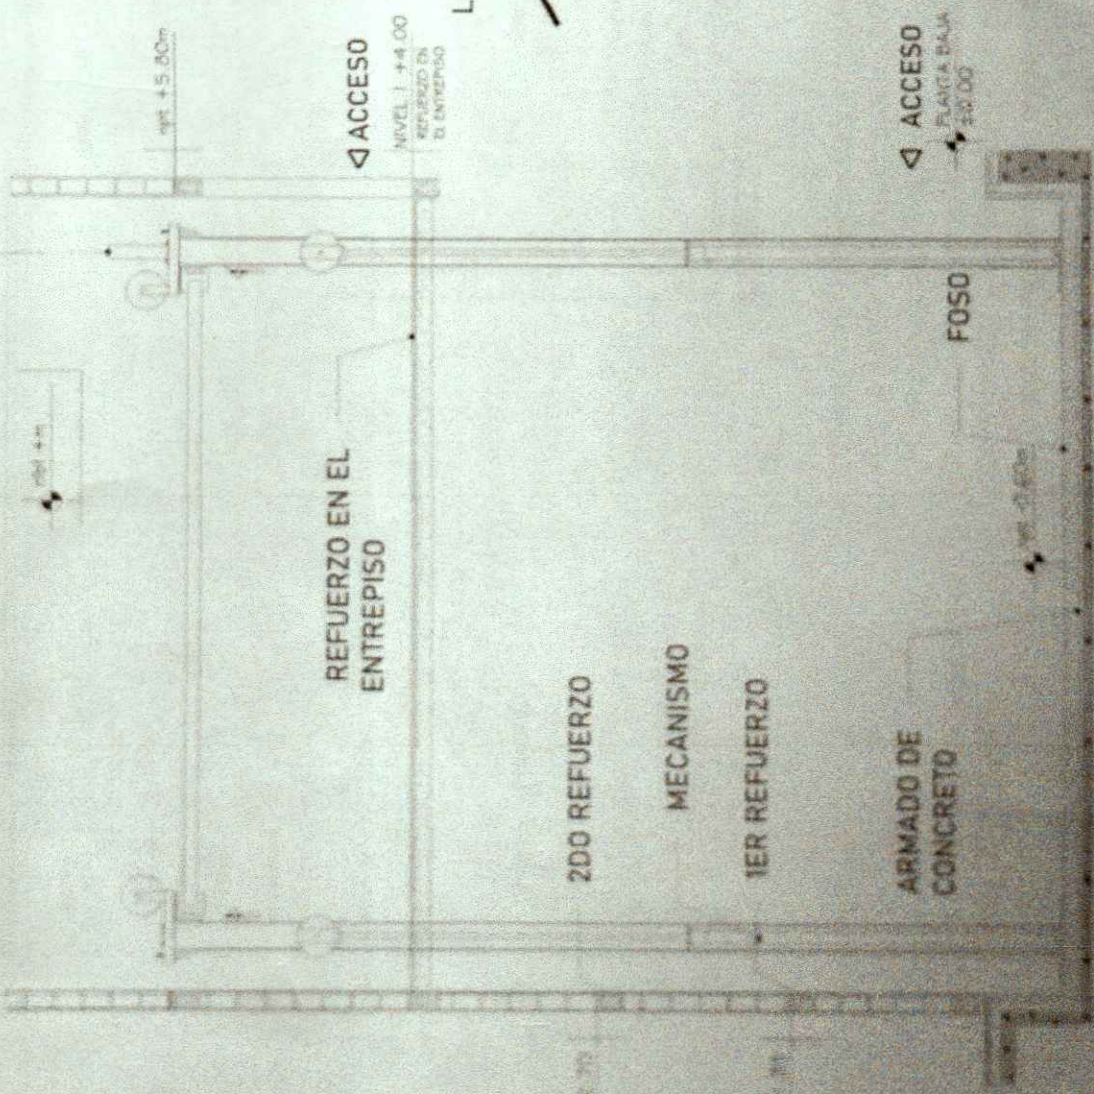


1.601071716

*[Handwritten signature]*




DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 10HP	220 VCA
ALIMENTACION	220 VCA
NUMERO DE FASES	3
AMPERS DE CONSUMO	27
WATSS DE CONSUMO	7.4 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

+ Neutro

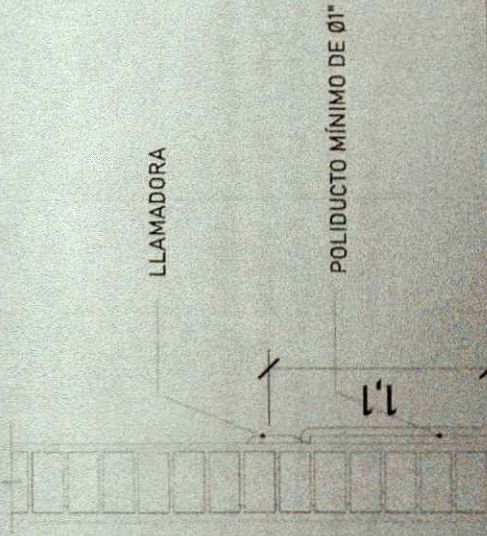

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
6 AWG	0-10M
4 AWG	11-15 M
(CONTEMPLAR CALCULO)	16+ EN ADELANTE

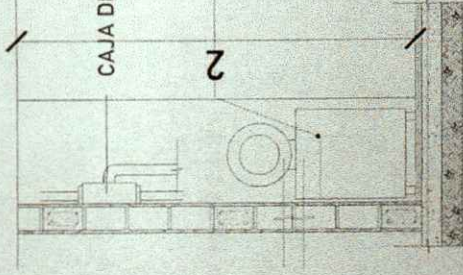

UNIDAD HIDRÁULICA

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo  
 Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

COMITÉ DE CALIFICACIONES

Carretera Federal Mérida-Quintana Roo

NOTAS GENERALES

TABLA DE CONTENIDOS

ALIMENTACION Y ACCESORIOS A-4

*[Handwritten signature]*

\*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.







